


ABRIGO DE GASES – CILINDRO – 50 L – 10 m³ CILINDRO DE GASES ESPECIAIS

ABRIGO PARA CENTRAL- Modelos 2x1 & 1x1 – GASES ESPECIAIS

ABRIGO P/ 1 CENTRAL - MODELO 2 X 1 OU 1 X 1 - P/ GASES ESPECIAIS

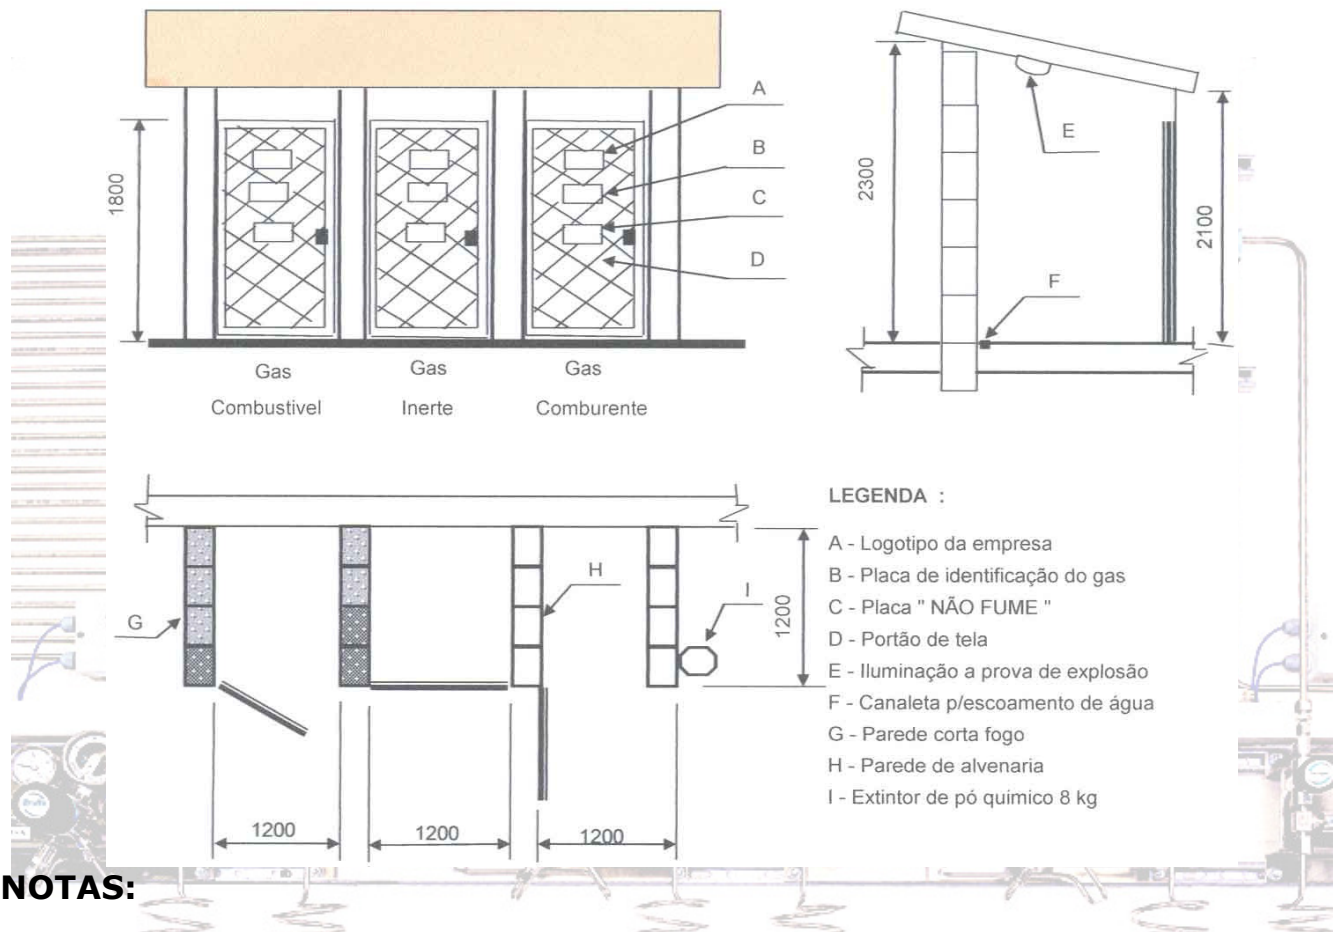

1 – Os gases inertes deverão ser instalados entre os gases combustíveis e entre gases combustíveis e comburentes;

2 – Os gases combustíveis deverão ser instalados entre paredes corta fogo feitas de concreto ou blocos cheios;

3 – Cobertura em telha de fibrocimento ou laje;

4 – Dimensões em mm